

## LEGENDA



DYSZA W POMIESZCZENIU



RUROCIĄG GAŚNICZY W POMIESZCZENIU



BUTLA ZE ŚRODKIEM GAŚNICZYM



CENTRALA STERUJĄCA SMARTLINE



SYGNALIZATOR WEWNĘTRZBY SE-1



SYGNALIZATOR SA-K7



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SW-1



PRZYCISK GASZENIE



PRZYCISK STOP



WSKAŹNIK NISKIEGO CIŚNIENIA



ELEKTROZAWÓR



CZUJNIK WYPŁYWU ŚRODKA GAŚNICZEGO



OPTYCZNA CZUJKA DYMU W POMIESZCZENIU



KLAPA ODCIĄŻAJĄCA

### STREFA GAŚNICZA

KUBATURA	m <sup>3</sup>	92,4
IŁOŚĆ NOVEC 1230	kg	60,6
STĘŻENIE PROJEKTOWE	%	4,5
LICZBA BUTLI	szt.	1
POJEMNOŚĆ BUTLI	l	61

#### UWAGI:

LINIE DO PRZYCISKÓW START, STOP WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs 2x1,0


LINIE DOZOROWE CZUJEK WYKONAĆ PRZEWODEM YnTKSY(ekw) 1x2x0,8

LINIE SYGNALIZATORÓW, KLAP WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs 2x1,0

LINIĘ DO ELEKTROZAWÓRU WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs 3x1,5

LINIE MONITORUJĄCE WYKONAĆ PRZEWODEM YnTKSY(ekw) 1x2x0,8

## AKSONOMETRIA

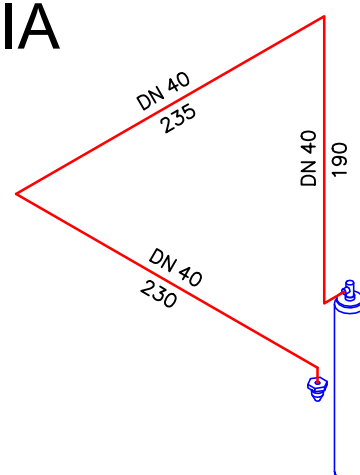

Inwestor:	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz	Opracowanie:	Projekt techniczny	
Temat:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię w budynku A	Branża:	Przeciwpożarowa	
Obiekt:	Budynek administracyjno-biurowy MWIK Sp. z o.o. ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz dz. nr. ewid. 58/11 obr. 181	Skala:	1:50	
Nazwa rysunku:	STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE GAZOWE RZUT I PIETRA, AKSONOMETRIA	Data:	14.06.2022	Podpis:
BIURO KONSTRUKCYJNO-DORADCZE Damian Wiliś  UL. BAŁTYCKA 47 86-031 OSIELSKO tel. 664 002 808	Projektant:	inż. Maciej K. Majer upr. Wa-205/02	14.06.2022	
	Sprawdzający:			
	Opracował:		Nr rysunku:	1