



Bydgoszcz, 31.03.2023 r.

UP-4005/310/23  
Nr wpływu - 6122

**ANMAR**  
**Drogowa Pracownia Projektowa**  
**ul. Łanowa 1**  
**86-014 Kruszyn**

**Dotyczy: uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej będącej w zarządzie ZDMiKP przy ul. Opławiec (na terenie działek drogowych nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obr 296) w Bydgoszczy**

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej będącej w zarządzie ZDMiKP przy ul. Opławiec (na terenie działek drogowych nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obr 296) w Bydgoszczy informuję, że przedłożony projekt odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzględniający naprawę elementów pasa drogowego i zniszczeń powstałych na skutek pracy sprzętu technologicznego należy dodatkowo uzgodnić bezpośrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78



DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

**ANMAR**

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. ŁANOWA 1

86 - 014 KRUSZYŃ

TEL: (52) 335-80-88 FAX: (52) 552-03-50

TEL. KOM: +48509037524

E-MAIL: AN\_MAR@INTERIA.EU

WWW.dppANMAR.pl

NIP: 967-055-96-42

**TYTUŁ  
OPRACOWANIA**

Projekt odbudowy pasa drogowego drogi dojazdowej  
od ul. Opławiec - dz.nr 1/1, 2/1,3/1, 4/4, 5/1, 6/1  
- obręb 296 w Bydgoszczy po robotach rozkopowych  
związanych z budową sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej

**INWESTOR**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy Sp. z o. o.  
ul. Toruńska 103  
85 - 817 Bydgoszcz


Dot. opinii technicznej  
dla projektu administracyjnego  
znak ... LP-1005/3.10/23  
z dnia ... 31.03.2023

**ZLECAJĄCY**

AGATOM PROJEKT  
ul. Łabędzia 17  
86-065 Łochowice

DATA

PODPIS

<b>OPRACOWANIE</b>	mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda upr. nr KUP/0222/PBD/19 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń	marzec 2023 r.	
--------------------	---	----------------	---

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KARTA TYTUŁOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZY

PLAN SYTUACYJNY

PRZEKROJE NORMALNE

KOPIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA LOKALIZACJĘ SIECI

Dot. opinii technicznej  
dot. opinii administracyjnej  
znak ..... 62-605/310/23  
z dnia ..... 31-03-2023

# OPIS TECHNICZY

## ***Dane ogólne***

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest odbudowa pasa drogowego po robotach rozkopowych w pasie drogowym drogi dojazdowej (wewnętrznej) od ul. Opławiec - dz.nr 1/1, 2/1,3/1, 4/4, 5/1, 6/1 - obręb 296 w Bydgoszczy związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

## ***Podstawa opracowania***

- zlecenie Inwestora
- podkłady geodezyjne
- projekt budowy sieci wodociągowej
- decyzja ZDMIKP

Do opisu stanu istniejącego  
Decyzja administracyjna  
znak ... UP-605/310/23  
z dnia ... 31.03.2023

## ***Opis stanu projektowanego***

Opracowanie projektowe obejmuje odbudowę pasa drogowego drogi dojazdowej (wewnętrznej) od ul. Opławiec - dz.nr 1/1, 2/1,3/1, 4/4, 5/1, 6/1 - obręb 296 w Bydgoszczy związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W/w droga posiada nawierzchnię gruntową.

Konstrukcję jezdni gruntowej należy odbudować następująco:

- kruszywo drogowe z wtórnego przerobu gr. 25 cm

Grunt zasypowy wbudowywany po rozkopach układać grubościami maksymalnie 0,3 m z każdorazowym zagęszczaniem. Uzyskać wskaźnik zagęszczenia  $I_d = 0,98$ . Dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu wykonać badania zagęszczenia.



Na przekrojach (rys. 2) pokazano projektowane spadki oraz konstrukcję.  
Odbudowywanej nawierzchni należy nadać spadki podłużne i poprzeczne.  
W ramach zadania należy odbudować również zieleń przyuliczną z godnie  
z zasadami sztuki ogrodniczej.

Opracowała:






mgr inż. Anna Pacewicz - Dyrda


Do gminy...  
Do gminy...  
Znak ..... UP-6005/31023  
z dnia ..... 31-03-2023



Załącznik  
Do: opinii komunikacyjnej,  
decyzji administracyjnej  
znak .....LP.wos.1310/23  
z dnia .....31.03.2023

LEGENDA

-  odbudowywana naw. gruntowa
-  projektowana kanalizacja sanitarna
-  projektowany wodociąg

Wykonawca	<div><div>DRGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>ANMAR</div><div>ANNA PACEWICZ-DYRDA</div><div>ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń</div><div>tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50</div><div>NIP: 967-055-96-42</div><div>www.dppANMAR.pl</div></div>		
Inwestor	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o. ul. Toruńska 103 85 - 817 Bydgoszcz		
Zlecający	AGATOM PROJEKT ul. Łabędzia 17 86-065 Łochowice		
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec - dz.nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy		
Projektant	<div><div>mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda</div><div>upr. nr KUP/0222/PBD/19</div><div>do projektowania w specjalności inżynierskiej</div><div>drogowej bez ograniczeń</div></div>		<div><div>Podpis</div><div></div><div>03.2023 r.</div><div>Data</div></div>
Temat	Plan sytuacyjny	Skala 1:500	<div>Branda drogi</div> <div>1</div> <div>Nr rys.</div>




[illegible]

max. grubość warstwy do zagęszczenia 0,3 m

max. grubość warstwy do zagęszczenia 0,3 m

Do: opinii komisaryjnej,  
decyzji administracyjnej

znak ..... 42-6005/3.10.23  
z dnia ..... 3.12.23

Wykonawca	<p style="text-align: center;"><b>PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANMAR</b></p> <p style="text-align: center;">ANNA PACEWICZ-DYRDA ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50 NIP: 967-055-96-42</p> <p style="text-align: right;">www.dppANMAR.pl</p>		
Investor	<p>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o. ul. Toruńska 103 85 - 817 Bydgoszcz</p>		
Zlecający	<p>AGATOM PROJEKT ul. Łąbędzia 17 86-065 Łochowice</p>		
Obiekt	<p>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec - dz.nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy</p>		
Projektant	<p>mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda upr. nr KUP/0222/PBD/19 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń</p>		<p>Podpis</p>  <p>03.2023 r.</p> <p>Data</p>
Temat	Przekroje normalne	Skala 1:50	<p>Branża drogi</p> <p>2</p> <p>Nr rys.</p>





Bydgoszcz, dnia 23.02.2023r.

Numer: UP-4005/151/23  
Nr wpływu - 2990

Tomczak Krzysztofa  
ul. Łabędzia 17  
86-065 Łochowice  
Pełnomocniczka:  
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

**Temat: uzgodnienie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej w zarządzie ZDMiKP przy ul. Oplawiec w Bydgoszczy.**

Przedstawiony projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej w zarządzie ZDMiKP przy ul. Oplawiec w Bydgoszczy (działki drogowe nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obr 296) **uzgadniam:**

1. Dla przedmiotowej przebudowy urządzeń ustala się następujące warunki:
  - a) konstrukcję jezdni o nawierzchni gruntowej należy odtworzyć następująco: ostatnią warstwę zasypki gruntowej gr. 25 cm należy odbudować z kruszywa drogowego z wtórnego przerobu, na długości zadania nawierzchnię należy wyprofilować nadając spadki drogowe
  - b) prace należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora ZDMiKP w Bydgoszcz tel. 582-27-92,
  - c) w śladzie wykopu i w klinie odłamu należy odbudować zielen przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
  - d) zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenia za powyższe opłaty.
  - e) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).
  - f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu.
  - g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
  - h) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Utrzymywania Infrastruktury

Jakub Proczek

Otrzymują:

1. Adresat

2. UP a/a

Kontakt: Dominik Malcer tel. 582-24-78




# Mapa do celów projektowych

skala 1 : 500

ul. Optawiec

MPGD.422.2360.2022

Bydgoszcz, dnia 31.10.2022r.

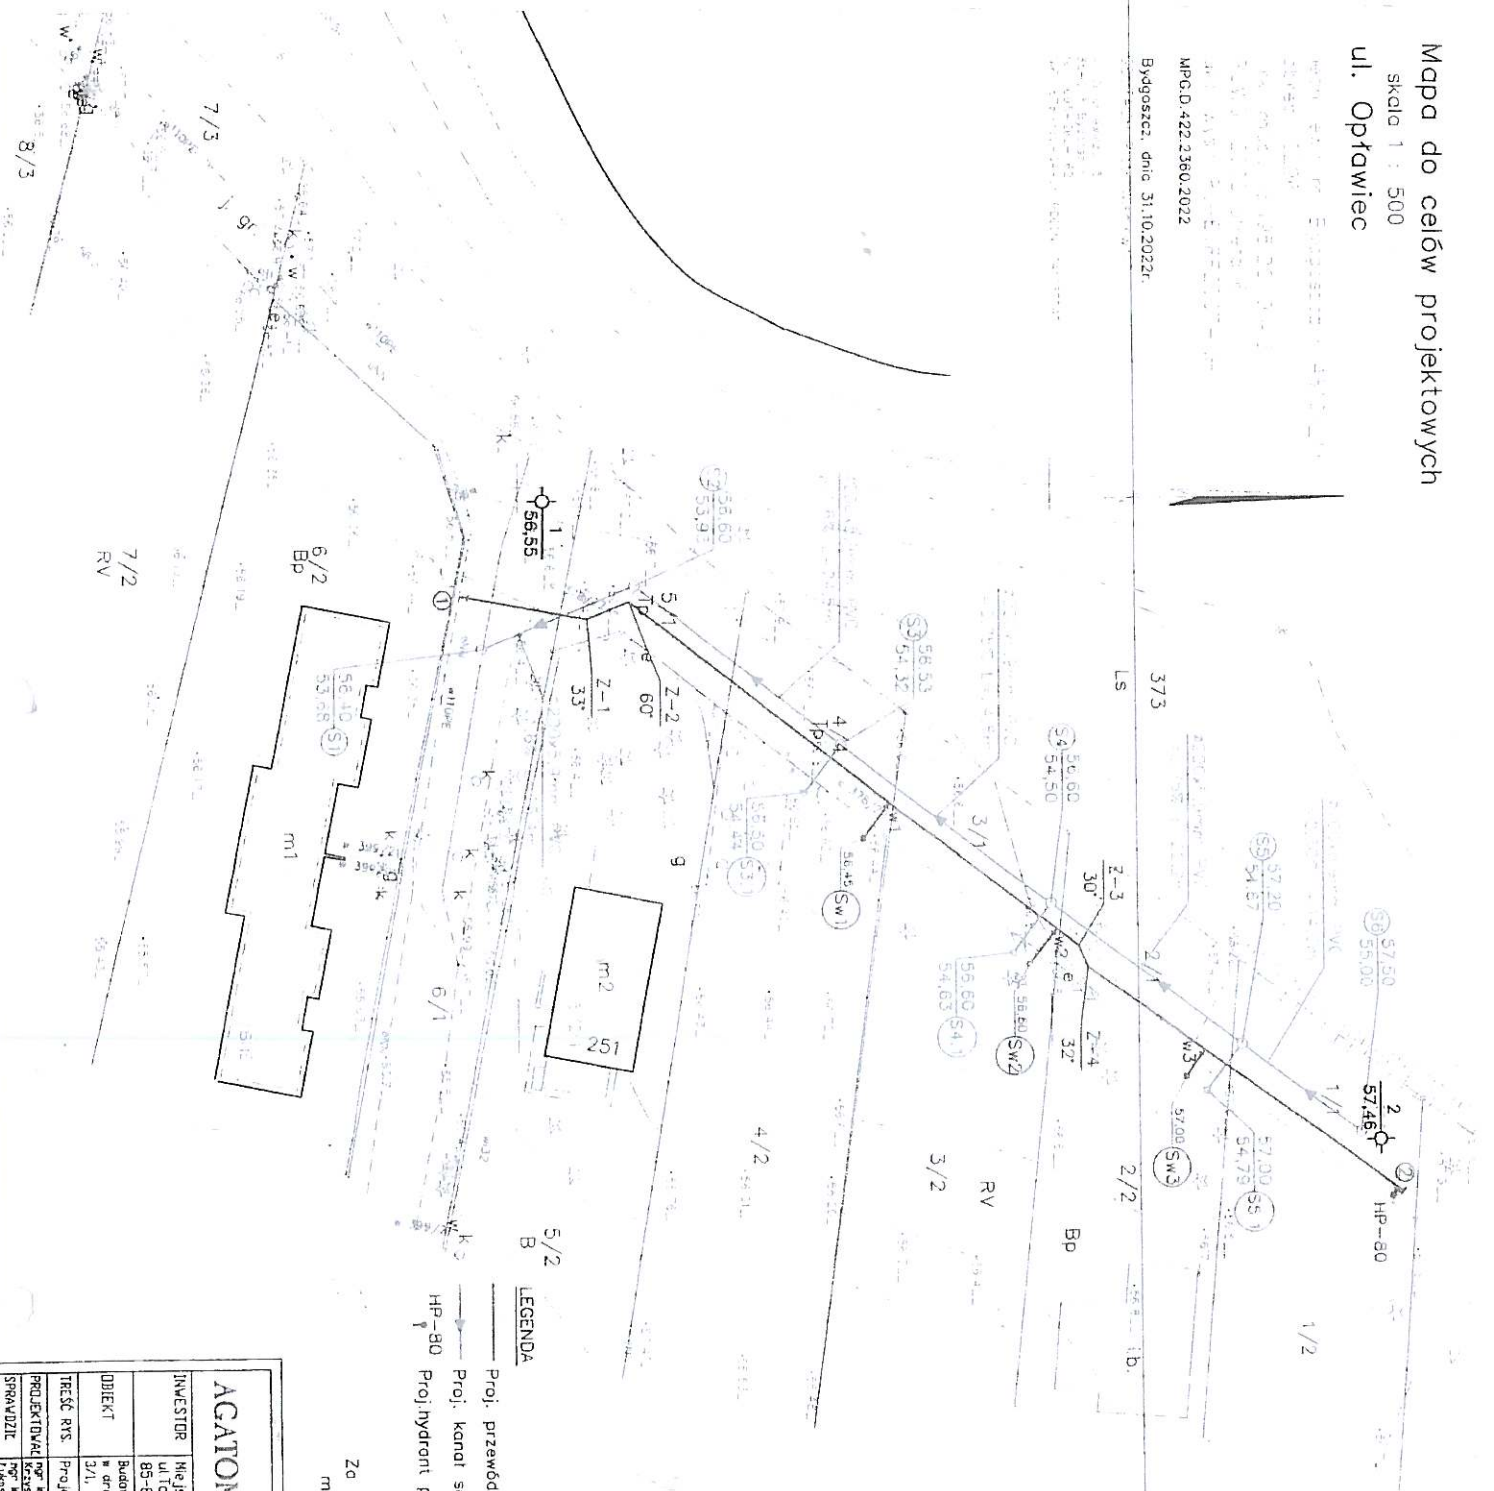

- LEGENDA**
- Proj. przewód wodociągowy de110x6,5mm PE-HD
  - Proj. kanał sanitarny Ø200x5,9mm PVC SN8
  - HP-80 Proj. hydrant p.poz.-podziemny

Zo zgodność kopii z oryginałem  
mapy do celów projektowych

<b>ACATON PROJEKT</b>		Agaton Projekt Instalacje Sanitarne	
INWESTOR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy-Sp. z o.o. ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KAP/023/IV/2023/14
OBJEKT	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnych w drodze ul. Optawiec - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 w Bydgoszczy	SPRAWDZIŁ	mgr inż. KAP/023/IV/2023/14
TREŚĆ RYS.	Projekt zagospodarowania terenu	DATA	01.2023
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KAP/023/IV/2023/14	RYS. nr 1	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. KAP/023/IV/2023/14		